


TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
Šilumos tiekimo vadovas

2024 m. kovo mėn. 29 d.

2024 M. NEŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS ŠALTINIAMS

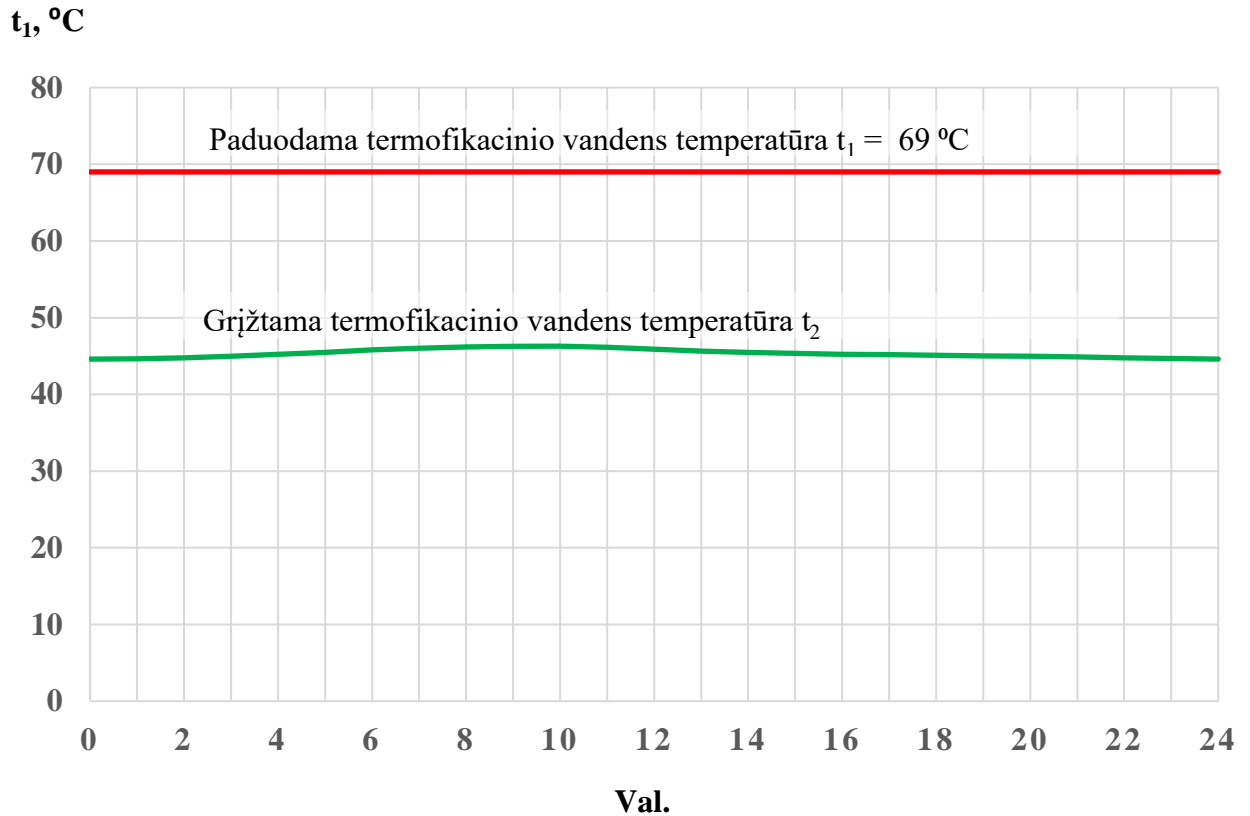

PASTABOS:

1. Dirbant režimų kortelės variantais Nr. I, X, paduodama termofikacinio vandens temperatūra $t_1 = 70 ^\circ\text{C}$.
2. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $t_1 = \pm 5 ^\circ\text{C}$, $t_2 = + 3 \%$.
3. Termoškoko procedūros vykdymui šilumos vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra šilumos šaltiniuose turi būti ne mažesnė nei $80 ^\circ\text{C}$:
 - 3.1. nuo 2024-05-31 d. 8:00 val. iki 2024-06-03 d. 8:00 val.;
 - 3.2. nuo 2024-08-23 d. 8:00 val. iki 2024-08-26 d. 8:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas