


TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
Šilumos tiekimo vadovas

2024 m. kovo mėn. 29 d.

**2024 M. KLAIPĖDOS M. NEŠILDYMO SEZONO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPARATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS ŠALTINIAMS
DIRBANT REŽIMŲ KORTELĖS VARINATAIS NR. I IR X**

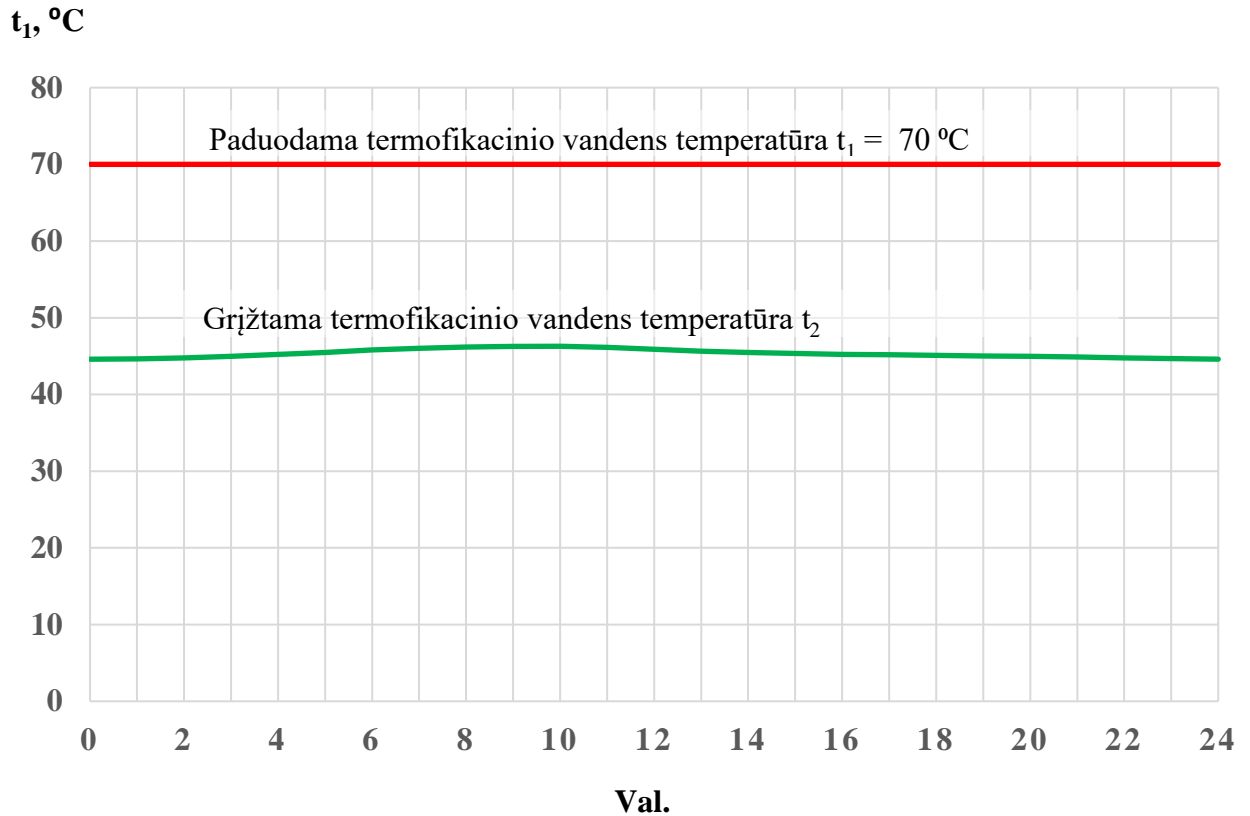

PASTABOS:

1. Leidžiami temperatūrų nukrypimai: $t_1 = \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$, $t_2 = + 3\text{ }%$.
2. Termoškoto procedūros vykdymui šilumos vartotojų karšto vandens sistemose, paduodamo termofikacinio vandens temperatūra šilumos šaltiniuose turi būti ne mažesnė nei $80\text{ }^\circ\text{C}$:
 - 2.1. nuo 2024-05-31 d. 8:00 val. iki 2024-06-03 d. 8:00 val.;
 - 2.2. nuo 2024-08-23 d. 8:00 val. iki 2024-08-26 d. 8:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas